


フローリング熟耐久試験 かば材塗装なし

	測定NO	初期値	連続100h		連続300h		連続600h		連続1100h		放置1週間後	
		実測値	実測値	連続100h 変動量	実測値	連続300h 変動量	実測値	連続600h 変動量	実測値	連続1100h 変動量	実測値	放置1週間 後
メスキ(エンド) (mm)	1	0.05	0.05	0	0.05	0	0.1	0.05	0.15	0.1	0.15	0.1
	2	0.1	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0
	3	0.2	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.2	0
	4	0.15	0.2	0.05	0.2	0.05	0.25	0.1	0.25	0.1	0.2	0.05
	5	0.15	0.15	0	0.15	0	0.15	0	0.15	0	0.15	0
	6	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.25	0.15	0.15	0.05
	7	0.2	0.2	0	0.25	0.05	0.25	0.05	0.25	0.05	0.25	0.05
	8	0.25	0.25	0	0.25	0	0.25	0	0.25	0	0.2	-0.05
	9	0.2	0.2	0	0.25	0.05	0.25	0.05	0.25	0.05	0.25	0.05
	10	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.05	0
	11	0.1	0.15	0.05	0.2	0.1	0.2	0.1	0.25	0.15	0.2	0.1
	12	0.05	0.15	0.1	0.15	0.1	0.15	0.1	0.15	0.1	0.1	0.05
	13	0.1	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0
	14	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.15	0.05
	15	0.05	0.1	0.05	0.15	0.1	0.2	0.15	0.2	0.15	0.2	0.15
	16	0.1	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0
	17	0.15	0.25	0.1	0.25	0.1	0.25	0.1	0.25	0.1	0.2	0.05
	18	0.1	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0
	19	0.2	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.2	0
メスキ(サイド) (mm)	A	0.1	0.15	0.05	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.15	0.05
	B	0.05	0.1	0.05	0.15	0.1	0.15	0.1	0.15	0.1	0.05	0
	C	0.15	0.2	0.05	0.2	0.05	0.25	0.1	0.25	0.1	0.2	0.05
	D	0.1	0.15	0.05	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0
	E	0	0.1	0.1	0.15	0.15	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.15
	F	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05
	G	0.05	0.15	0.1	0.25	0.2	0.3	0.25	0.35	0.3	0.3	0.25
	H	0	0.05	0.05	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	0.15	0.15
	I	0.1	0.1	0	0.15	0.05	0.15	0.05	0.15	0.05	0.15	0.05
	J	0.1	0.15	0.05	0.2	0.1	0.25	0.15	0.25	0.15	0.25	0.15
	K	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05
	L	0	0.05	0.05	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	0.15	0.15
	M	0	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05
	N	0	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	O	0.1	0.15	0.05	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.15	0.05
	P	0.3	0.4	0.1	0.45	0.15	0.5	0.2	0.6	0.3	0.5	0.2
	Q	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0
R	0	0.1	0.1	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.15	0.15	
段差(エンド) (mm)	1	0	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.05	0.05
	2	0.1	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.05	-0.05
	3	0.1	0.1	0	0	-0.1	0	-0.1	0	-0.1	0.05	-0.05
	4	0.1	0.15	0.05	0.15	0.05	0.1	0	0.1	0	0.1	0
	5	0.1	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.15	0.05
	6	0.05	0.05	0	0.05	0	0.1	0.05	0.1	0.05	0.15	0.1
	7	0.1	0.05	-0.05	0	-0.1	0.05	-0.05	0.05	-0.05	0.05	-0.05
	8	0	0	0	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	9	0.4	0.45	0.05	0.45	0.05	0.45	0.05	0.5	0.1	0.5	0.1
	10	0.45	0.45	0	0.45	0	0.45	0	0.45	0	0.45	0
	11	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05
	12	0.05	0.1	0.05	0.15	0.1	0.15	0.1	0.15	0.1	0.15	0.1
	13	0	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05
	14	0.1	0.1	0	0.05	-0.05	0.1	0	0.05	-0.05	0	-0.1
	15	0.15	0.3	0.15	0.25	0.1	0.3	0.15	0.3	0.15	0.3	0.15
	16	0.1	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1	0
	17	0.05	0.2	0.15	0.15	0.1	0.15	0.1	0.15	0.1	0.1	0.05
	18	0.1	0.15	0.05	0.15	0.05	0.15	0.05	0.2	0.1	0.2	0.1
	19	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05
段差(サイド) (mm)	A	0.1	0.15	0.05	0.15	0.05	0.15	0.05	0.2	0.1	0.2	0.1
	B	0.4	0.4	0	0.4	0	0.4	0	0.4	0	0.35	-0.05
	C	0.2	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.25	0.05	0.25	0.05
	D	0.2	0.25	0.05	0.25	0.05	0.25	0.05	0.25	0.05	0.15	-0.05
	E	0.3	0.25	-0.05	0.3	0	0.3	0	0.3	0	0.35	0.05
	F	0.2	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.2	0
	G	0.3	0.3	0	0.3	0	0.3	0	0.3	0	0.3	0
	H	0.2	0.15	-0.05	0.15	-0.05	0.1	-0.1	0.1	-0.1	0.15	-0.05
	I	0.2	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.2	0
	J	0.35	0.35	0	0.35	0	0.35	0	0.35	0	0.35	0
	K	0.15	0.1	-0.05	0.15	0	0.15	0	0.15	0	0.15	0
	L	0.05	0.05	0	0.05	0	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.05
	M	0.25	0.2	-0.05	0.2	-0.05	0.2	-0.05	0.2	-0.05	0.2	-0.05
	N	0.2	0.2	0	0.2	0	0.25	0.05	0.25	0.05	0.25	0.05
	O	0.3	0.3	0	0.3	0	0.3	0	0.3	0	0.3	0
	P	0.1	0.15	0.05	0.15	0.05	0.15	0.05	0.15	0.05	0.15	0.05
	Q	0.2	0.2	0	0.25	0.05	0.25	0.05	0.25	0.05	0.25	0.05
R	0.25	0.2	-0.05	0.25	0	0.25	0	0.25	0	0.25	0	
含水率 (%)	ア	4.5	3.4	-1.1	3.8	-0.7	3.7	-0.8	3.7	-0.8	4.1	-0.4
	イ	4.5	3.4	-1.1	3.8	-0.7	3.7	-0.8	3.7	-0.8	4.1	-0.4
	ウ	4.5	3.3	-1.2	3.7	-0.8	3.7	-0.8	3.7	-0.8	4.1	-0.4
	エ	4.5	3.3	-1.2	3.7	-0.8	3.7	-0.8	3.7	-0.8	4.1	-0.4
	オ	4.6	3.4	-1.2	3.7	-0.9	3.7	-0.9	3.7	-0.9	4.1	-0.5
	カ	4.5	3.4	-1.1	3.7	-0.8	3.7	-0.8	3.7	-0.8	4.1	4.9
	温度	往温度	21.4	75.5	54.1	74.9	53.5	75.2	53.8	75.5	54.1	24.4
戻温度	21.4	64	42.6	63.8	42.4	64.2	42.8	65	43.6	24.2	2.8	
流量	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
表面温度	21.5	37.7	16.2	38.7	17.2	38.8	17.3	41.5	20	24.9	3.4	
閉塞部温度	20.4	49.4	29	50	29.6	50.3	29.9	51	30.6	24.3	3.9	
周囲温度	21.4	22.4	1	23.5	2.1	24.9	3.5	26.8	5.4	24.9	3.5	
※気づいたところ												

※ポイント: 散水場所の様子、全体のそりや浮き、計測中の床鳴り等

# 目録

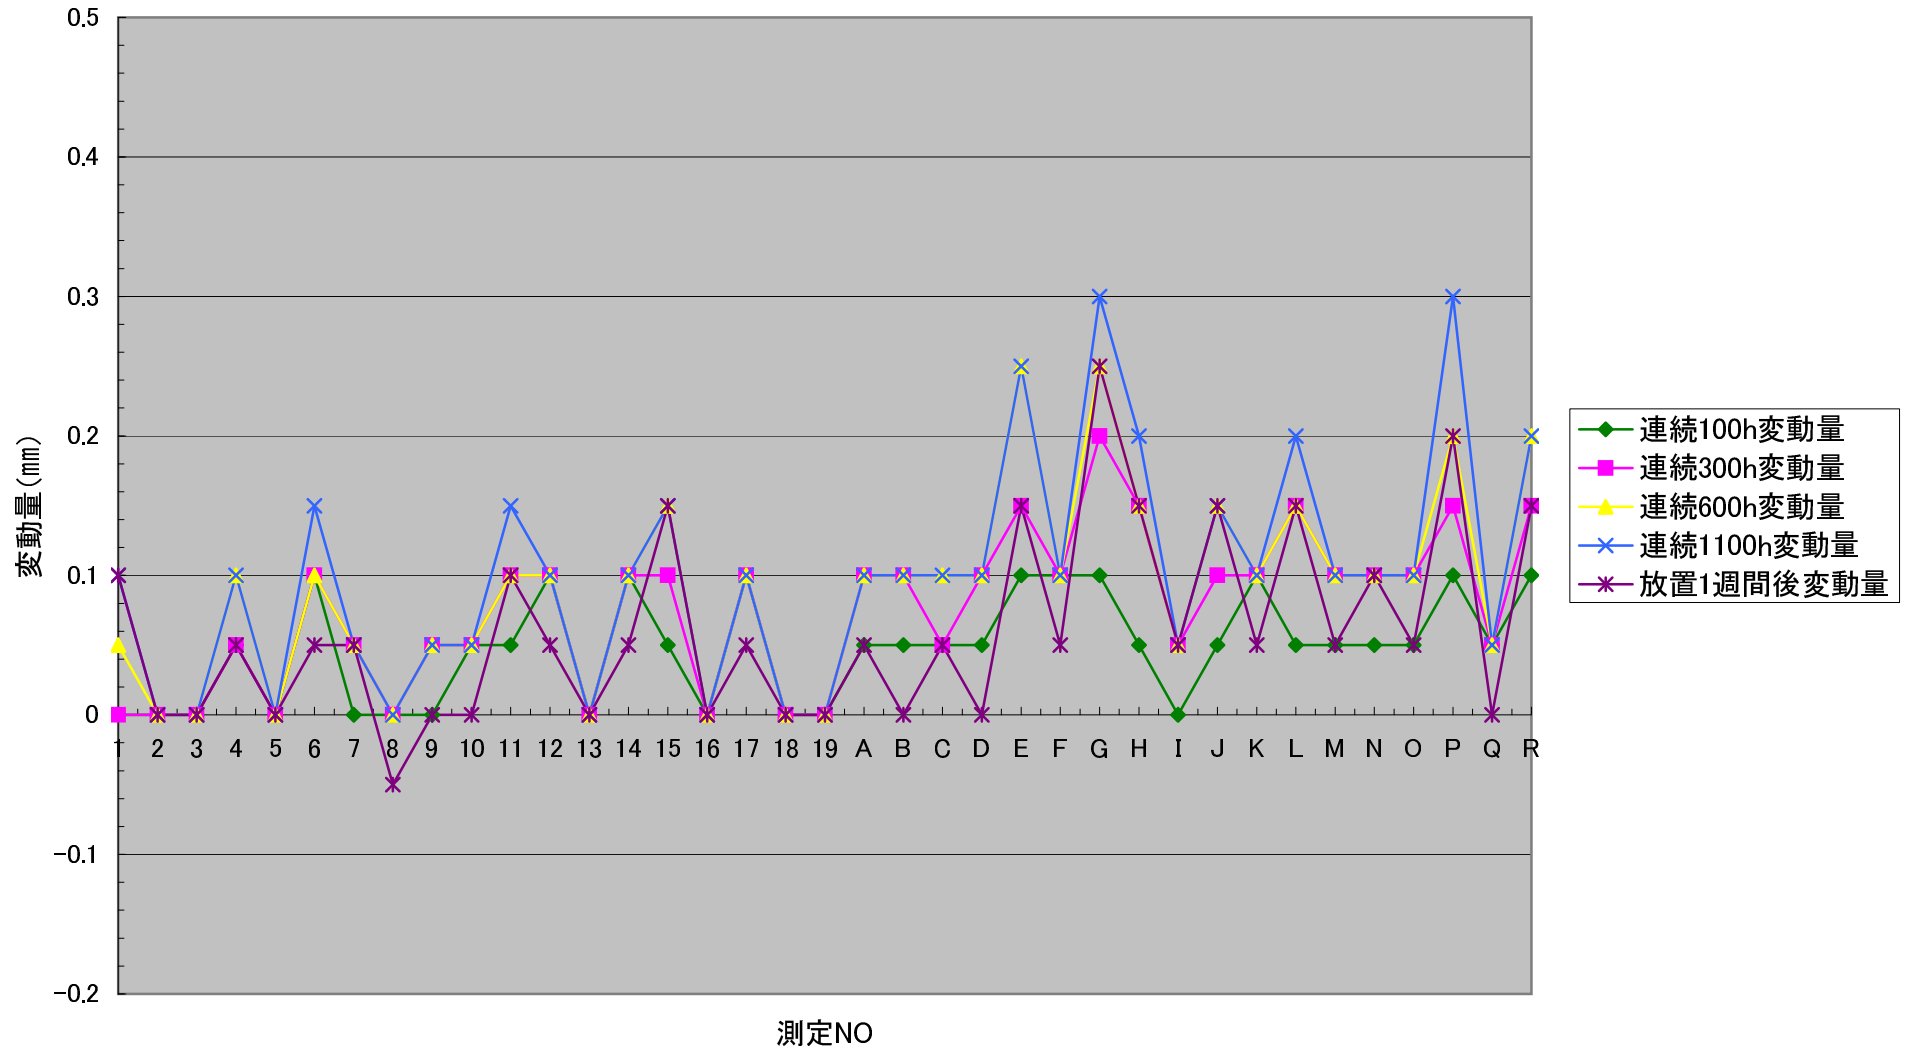

# 段差

